PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vepříkov, Vepříkov 66, 583 01



OEKOPLAN

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Číslo oprávnění MPO: 093

Evidenční číslo MPO: 699 575.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Vepříkov	Část obce:	
Ulice:	Vepříkov	Č.p / č. or. (č.ev.)	66
Katastrální území:	Vepříkov	Převládající typ využití:	rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 36/2	Památková ochrana budovy:	
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejich technických systémů, významné renovace, apod.

Předmětným objektem je rodinný dům 4+KK. Má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 15,4 m x 8,4 m se dvěma výklenky. Je nepodsklepen se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu. Svislá okna jsou z 85,0% plastová a z 15,0% dřevěná, šikmá okna jsou dřevěná. Svislá okna jsou z 85,0% s izolačním dvojsklem plněným argonem, z 15,0% se zdvojeným prosklením (Původní). Šikmá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem (Střešní). Venkovní dveře jsou z 54,5% plastové a z 45,5% dřevěné. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (1.NP-Vstup) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 160 mm mezi krokví. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (2.NP-šikmá - S6) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 90 mm mezi latěmi a deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 160 mm mezi krokví. Vnitřní stropní konstrukce (S4) je tvořena z keramických stropních vložek HURDIS o tl. 80 mm a z betonové mazaniny o tl. 150 mm a vrstvou cementového potěru o tl. 20 mm. Vnitřní stropní konstrukce (S5) je tvořena z betonové mazaniny o tl. 150 mm, vrstvou cementového potěru o tl. 30 mm a z plných pálených cihel o tl. 300 mm. Konstrukce terasy nad vytápěným prostorem (1.NP - balkon) je tvořena z keramických stropních vložek HURDIS o tl. 80 mm a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu bez bližšího označení o tl. 100 mm. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem (Půda) je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 150 mm mezi kleštinami. Vnější stěny (1.NP, 2.NP-450mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 450 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (1.NP-750mm) jsou tvořeny z kamenného zdiva (smišené zdivo) o tl. 640 mm a zatepleny deskami z pěnového polystyrénu EPS 70 F o tl. 20 mm. Vnější stěny (1.NP-650mm) jsou tvořeny z kamenného zdiva (smišené zdivo) o tl. 475 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 150 mm. Konstrukce podlahy nad terénem (1.NP) je izolována proti zemní vlhkosti a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu bez bližšího označení o tl. 50 mm. Celková tepelná ztráta objektu činí 16 271 W, kde 14 112 W je ztráta prostupem a 2 160 W je ztráta větráním.

Stručný popis energetického a technického zařízení budovy:

Vytápění je zajištěno pomocí elektrických přímotopů (akumulační kamna) o celkovém výkonu 24 kW. Větrání je přirozené. K ohřevu TUV slouží elektrický bojler o objemu 98 l. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně zářivky, převážně s elektronickým předřadníkem.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m³	511
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m²	435
Objemový faktor tvaru budovy	m²/m³	0,851
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m²	199,9
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	9,0%

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m²
Zóna 1	Rodinný dům	Rodinné domy	Ano	Ne	20	199,9
NZ1	Půda		Ne	Ne		

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).


Elektřina	89,8				7,8	2,5		100,0
	43,0				**3,7**	**1,2**		**47,9**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru, dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	89,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%	2,5%		100,0%
kWh/m².rok	214,9	0,0	0,0	0,0	18,7	5,9		239,5
MWh/rok	**43,0**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**1,2**		**47,9**

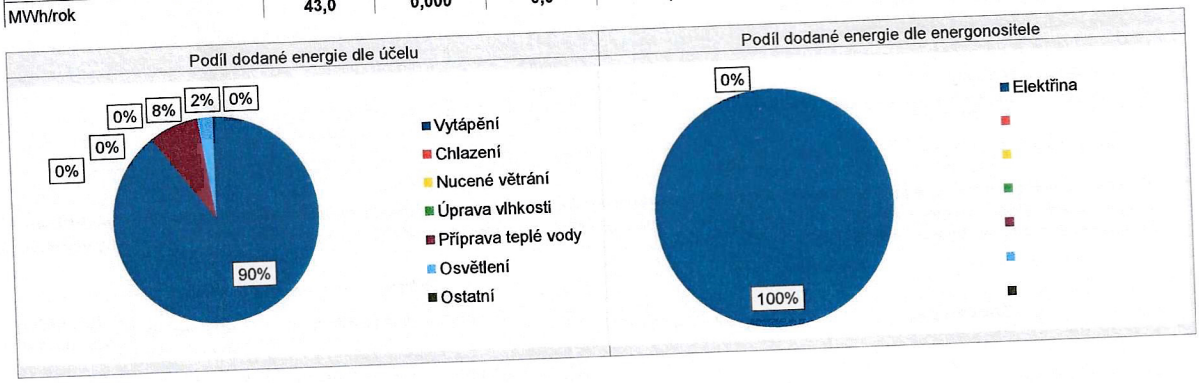


C NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Neobnovitelná primární energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem neobnovitelné primární energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.


Energonositel	Faktor neobnovitelné primární energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Neobnovitelná primární energie v MWh/rok							
Elektřina	2,1	89,8	0,0	0,0	0,0	7,8	2,5	0	100
		90,2	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**2,5**	**0,0**	**100,5**

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE								
procentuelní podíl	89,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%	2,5%	0,0%	100,0%
kWh/m².rok	451,4	0,0	0,0	0,0	39,2	12,3	0,0	502,9
MWh/rok	90,2	0,0	0,0	0,0	7,8	2,5	0,0	100,5

Podíl neobnovitelné primární energie dle účelu

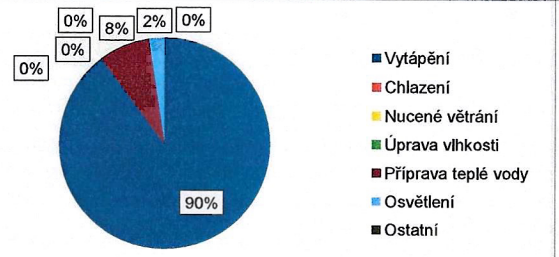

Podíl neobnovitelné primární energie dle energonositele

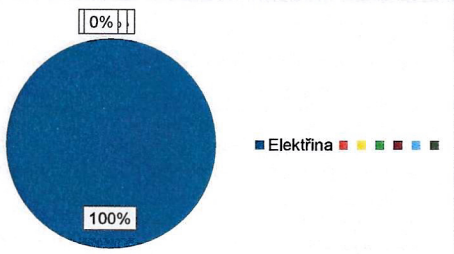


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Energonositel	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	7,9	6,7	5,8	3,8	1,9	0,8	0,5	0,5	2,3	4,2	6,1	7,3
Elektřina	7,9	6,7	5,8	3,8	1,9	0,8	0,5	0,5	2,3	4,2	6,1	7,3

Roční průběh dodané energie podle energonositelů

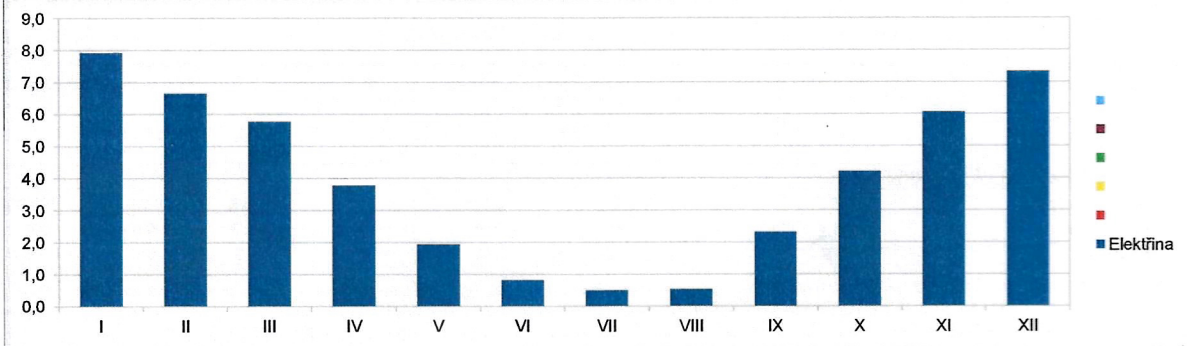


BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	7,9	6,7	5,8	3,8	1,9	0,8	0,5	0,5	2,3	4,2	6,1	7,3
Vytápění	7,5	6,3	5,4	3,4	1,6	0,4	0,1	0,1	1,9	3,8	5,6	6,9
Chlazení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nucené větrání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úprava vlhkosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příprava teplé vody	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Osvětlení	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

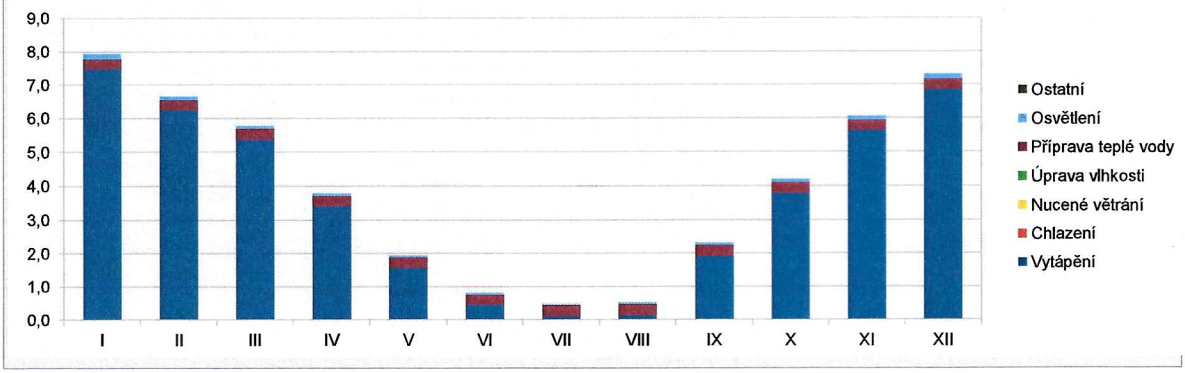

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	38,5	Solární zisky	MWh/rok	3,6
Větrání		4,9	Vnitřní zisky - lidé		1,3
Netěsnosti obálky - infiltrace		1,2	Vnitřní zisky – osvětlení a technologie		2,5
Celkem		44,5	Celkem		7,5

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	37,1	kWh/m².rok	185,4

Bilance ztrát energie (%)

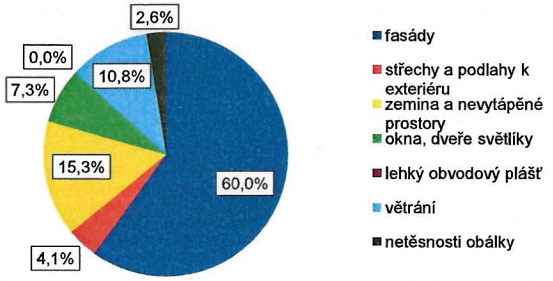

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

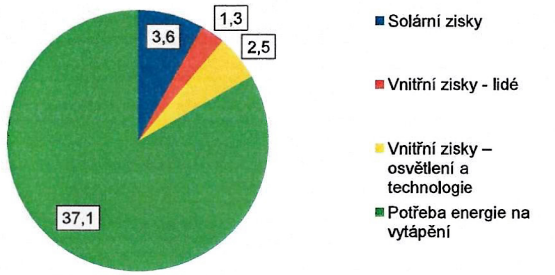

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním), kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.


ZISKY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE – PŘEDCHLAZENÍ		
Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.)	MWh/rok	0,0	Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	0,0
Solární zisky průsvitnými konstrukcemi		0,0	Větrání		0,0
Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)		0,0	Netěsnosti obálky - infiltrace		0,0
Celkem		0,0	Celkem		0,0

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ	MWh/rok	0,0	kWh/m².rok	0,0

Bilance zisků energie (MWh/rok)



Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

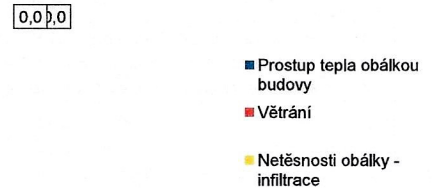

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhlé prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
STĚNY VNĚJŠÍ				**185,9**				
5.1	vnější stěna /1.NP, 2.NP-450mm	20,0	EXT	114,9	1,40	0,30	0,3	4,67
6.1	vnější stěna /1.NP-750mm	20,0	EXT	29,7	0,75	0,30	0,3	2,50
7.1	vnější stěna /1.NP-650mm	20,0	EXT	41,3	1,50	0,30	0,3	5,00
STŘECHY				**63,3**				
1.1	střecha nad vytápěným prostorem /1.NP-Vstup	20,0	EXT	17,1	0,33	0,24	0,24	1,38
2.1	střecha nad vytápěným prostorem /2.NP-šikmá - S6	20,0	EXT	42,2	0,23	0,24	0,24	0,96
3.1	strop pod terasou/balkonem /1.NP - balkon	20,0	EXT	4,0	0,38	0,24	0,24	1,58
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM				**0,0**				

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**109,3**				
8.1	podlaha nad terénem /1.NP	20,0	ZEM	109,3	0,67	0,45	0,45	1,49
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**56,6**				
4.1	strop pod nevytápěným prostorem /Půda	20,0	NEVYT	56,6	0,36	0,24	0,24	1,50
KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ				**0,0**				
VÝPLNĚ OTVORŮ				**19,7**				
9.1	okna/plast/dvojsklo	20,0	EXT	11,8	1,30	1,50	1,5	0,87
10.1	okna/dřevo/zdvoj. 2x1-sklo (Původní)	20,0	EXT	2,1	2,50	1,50	1,5	1,67
11.1	okna/dřevo/dvojsklo (Střešní)	20,0	EXT	1,8	1,40	1,40	1,4	1,00
12.1	dveře/vchodové/plast	20,0	EXT	2,2	1,40	1,70	1,7	0,82
13.1	dveře/venkovní/dřevo	20,0	EXT	1,8	2,00	1,70	1,7	1,18
LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ				**0,0**				

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň tepelně tecnické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvorů) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelně-izolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	0,069		0,02	3,45	

G. TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava vytápění uvnitř budovy

Ozn.	Zdroj tepla	Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti: výroby tepla		distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění: % pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%		
H1	elektrická akumulační kamna (2 ks)	12,0	Elektřina	20,6	98,0		100,0	88,0	48	17,8
H2	elektrická akumulační kamna (2 ks)	8,0	Elektřina	12,4	98,0		100,0	88,0	29	10,7
H3	elektrická akumulační kamna (2 ks)	4,0	Elektřina	10,0	98,0		100,0	88,0	23	8,6

Soustava vytápění mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu

Ozn.	Zdroj tepla	Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti: výroby tepla	distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění: % pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%		%	%	

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	%
	Ztráty ve vnějších rozvodech	Mwh/rok

CHLAZENÍ

Soustava chlazení uvnitř budovy

Ozn.	Zdroj chladu	Celkový jmenovitý chladicí výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti: distribuce a akumulace chladu	sdílení chladu	Potřeba chladu na chlazení: % pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	--	%	%		

Soustava chlazení mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu

Ozn.	Zdroj chladu	Celkový jmenovitý chladicí výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti: distribuce a akumulace chladu	sdílení chladu	Potřeba chladu na chlazení: % pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	--	%	%		

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace chladu	%
	Ztráty ve vnějších rozvodech	Mwh/rok

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu m³/hod	Průměrný objemový průtok při provozu systému m³/hod	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání MWh/rok	Časový podíl provozu systému nuceného větrání %	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla %	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání W.s/m³	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání %

ÚPRAVA VLHKOSTI

Ozn.	Zdroj systému úpravy vlhkosti	Účel	Palivo	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti MWh/rok	Jmenovitý elektrický / tepelný příkon kW	Odvlhčení: Průměrná sezónní účinnost odvlhčení %	Vlhčení: Průměrná sezónní účinnost ZZV %	Vlhčení: Průměrná sezónní účinnost vlhčení %

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Celkový jmenovitý tepelný výkon kW	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu MWh/rok	Sezónní účinnosti: výroby tepla %	COP	distribuce a akumulace tepla %	Potřeba teplé vody m³/rok	Potřeba tepla na ohřev teplé vody: % pokrytí	MWh/rok
W1	elektrická patrona bojleru	2,0	Elektřina	3,7	99		82,8	58	100	3,7

Soustava přípravy teplé vody mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Celkový jmenovitý tepelný výkon kW	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu MWh/rok	Sezónní účinnosti: výroby tepla %	COP	distribuce a akumulace tepla %	Potřeba teplé vody m³/rok	Potřeba tepla na ohřev teplé vody: % pokrytí	MWh/rok

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody		%
	Ztráty ve vnějších rozvodech		Mwh/rok

OSVĚTLENÍ								
Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		-	m²	lux	-	-	-	-
L1	Rodinný dům	Kompaktní zářivky	199,9	100	1,5	1	1	0,6
L2	Nevytápěné prostory	Kompaktní zářivky	0,0	75	1,5	1	1	0,8

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA

Ozn.	Zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla	Kogenerační jednotka uvnitř budovy / Kogenerační jednotka mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu: Palivo	Spotřeba energie v palivu	Celkový elektrický výkon / sezónní účinnost	Celkový tepelný výkon / sezónní účinnost	Celková sezónní účinnost kogenerační jednotky	Výroba elektřiny / z toho pro neobn. prim. energii	Výroba tepla / z toho pro neobnovitelné primární energii
				kWe	kWt			
		–	MWh/rok	%	%	%	MWh/rok	MWh/rok

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM

Ozn.	Solární termická soustava	Využití solární soustavy	Typ solárních termických kolektorů	Celková plocha apertury /počet ks	Objem solárního zásobníku	Celkový roční zisk soustavy	Celkový roční využitý zisk soustavy	Měrný využitý zisk k ploše apertury
				m²				
				ks	litry	MWh/rok	MWh/rok	kWh/m².rok

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).

Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využito pro výpočet neobnovitelné primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m²	kWp		typ		
			ks	%	litry	kWh	MWh/rok	MWh/rok

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření, včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadního tepla z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		čísla*)		Popis návrhu	u [W/(m²K)]		úspora [Mwh]	
		O	K	Navržená změna konstrukce	stáv.	návrh	CDE	NOPE
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	1		vnější stěna (1.NP, 2.NP-450mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.140 mm EPS	1,4	0,25	14,9	31,3
		2		vnější stěna (1.NP-650mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.150 mm EPS	1,5	0,25	5,8	12,2
		3		vnější stěna (1.NP-750mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.120 mm EPS	0,75	0,25	1,7	3,5
		4		strop pod nevytápěným prostorem (Půda): přidat izolaci o ekvivalentní tl.140 mm EPS	0,36	0,16	1,3	2,7
		5		výměna zdvojených oken za okna s izolačním dvojsklem	2,5	1,20	0,3	0,6
		6		u podlahy nad terénem (1.NP): přidat 100 mm svislé okrajové izolace (desky z XPS)	0,67	0%	0,9	2,0
		7		střecha nad vytápěným prostorem (1.NP-Vstup): přidat izolaci o ekvivalentní tl.130 mm EPS	0,33	0,16	0,3	0,7
		8		strop pod terasou/balkonem (1.NP - balkon): přidat izolaci o ekvivalentní tl.170 mm EPS	0,38	0,16	0,1	0,2
		9		střecha nad vytápěným prostorem (2.NP-šikmá - S6): přidat izolaci o ekvivalentní tl.80 mm EPS	0,23	0,16	0,3	0,7

U okrajové izolace podlahy je namísto součinitele prostupu tepla navrženého stavu uvedeno snížení tepelného toku přes dotyčnou podlahu nad terénem.

*): O=opatření, K=konstrukce

Úsporné opatření		Popis návrhu č. opatření		úspora [Mwh] CDE	NOPE
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	10	instalace zpětného získávání tepla z teplé vody	0,7	1,6
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	11	výměna žárovkového a zářivkového osvětlení za diodové	0,0	0,0
		12	instalace koncových zařízení spořících vodu	0,6	1,3

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu č. opatření 13
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	1NE	ANO	**Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 10,8 kW pro vytápění a ohřev TUV slouží jako zdroj tepla. (Úspory: Elektřina: 11,8 MWh - Více-spotřeby: Nízkopotenciální energie z okolí: 10 MWh). Celkový přínos činí 65 tis. Kč při navýšení investičních nákladů o 296 tis. Kč.**
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	**Doporučujeme realizaci opatření č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13. Ostatní opatření jsou v poměru k dosaženým úsporám příliš nákladná. Bude-li však nezbytné vynaložit část nákladů potřebných k jejích realizaci (např. při renovaci fasády, opravě střech, hydroizolaci aj.) nebo při možnosti získání dotace, doporučujeme zvážit vhodnost realizace těchto opatření.**			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelné primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocení budova	203,8	239,5	502,9	G
	40,7	47,9	100,5	
Soubor navržených opatření	88,0	97,0	98,7	C
	17,6	19,4	19,7	
Dosažená úspora energie	115,8	142,4	404,2	
	23,2	28,5	80,8	

1 PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
Požadavek vyhlášky dle:		Splněno:	

REFERENČNÍ BUDOVA				
Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova			
	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m²	kWh/m².rok	%
	Rodinné domy	200	54,8	42,4
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie				

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.								
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).								
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m².K							

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY						
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d).						
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění						
Sezónní chladící faktor zdroje chladu	W/W					
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody						
Účinnost zpětného získávání tepla	%					

OBÁLKA BUDOVY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).					
Průměrný součinitel prostupu tepla	W/m².K	Budova jako celek	0,88	0,35	

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b).					
Celková dodaná energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	239	132	

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a).					
Neobnovitená primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	503	133	

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	eprukaz	Verze software:	H1
Klimatická data:	dle ČSN 730331-1, Příloha C	Metoda výpočtu:	Měsíční

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.[1]			
Název stavby:		Stupeň PD:	
Stavebník		IČ	
Generální projektant:		IČ	
Zodpovědný projektant:		Č. autorizace	

[1] V případě, že průkaz není součástí stavební dokumentace, následující údaje se nevyplňují.


DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Bruno Vallance	Číslo oprávnění:	093
Telefon:	608 257 366	E-mail:	vallance@oekoplan.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:		Číslo oprávnění:	

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu	699 575.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	14. březen 2025		
Platnost průkazu do:	14. březen 2035		



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo:	**Vepříkov 66**
PSC, obce:	**583 01 Vepříkov**
K.ú., parcelní č.:	**Vepříkov, st. 36/2**
Typ budovy:	**rodinný dům**
Celková energetický vztažná plocha:	**199,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

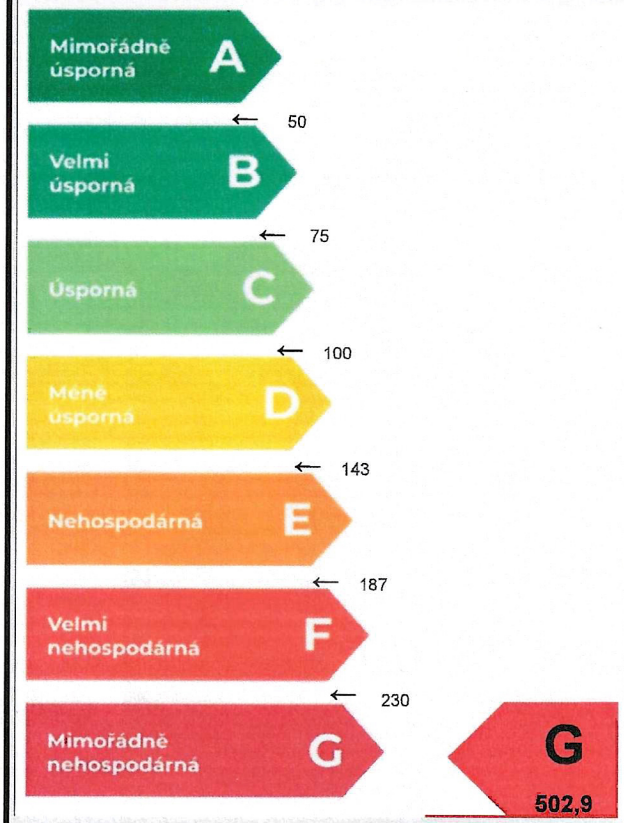

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

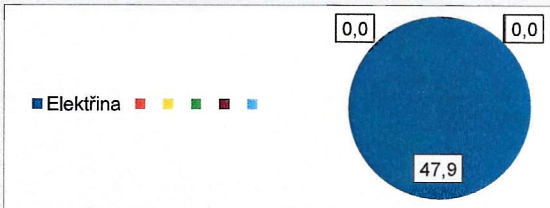

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,88	W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	185,4	kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	239,5	kWh/(m².rok	F
Vytápění	214,9	kWh/(m².rok	G
Chlazení	0,0	kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0	kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0	kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	18,7	kWh/(m².rok	C
Osvětlení	5,9	kWh/(m².rok	D

Energetický specialista:	**Ing. Bruno Vallance**	**Ev. č. průkazu:**	**699 575.0**
Osvědčení č.:	**093**	**Vyhotoveno dne:**	**14. březen 2025**
Kontakt:	**vallance@oekoplan.cz**	**Podpis:**	

